

MANUAL DE USO BIM Y VISIBILIDAD EN REVIT

CAJA VENTILACIÓN CLASS


INTRODUCCIÓN

Este manual está destinado a los usuarios y clientes de Morgui para entender el recurso BIM proporcionado.



INSERCIÓN AL PROYECTO


1. Colocar la familia .rfa y el archivo .txt en la misma carpeta y mismo nombre.
2. Cargar desde el menú "insertar" y clicar el icono "cargar familia".
3. Escoger el/los modelos que más se ajusten al proyecto.
4. Para colocarlos en el proyecto, ir al menú "instalaciones" y clicar sobre el icono "equipos mecánicos".

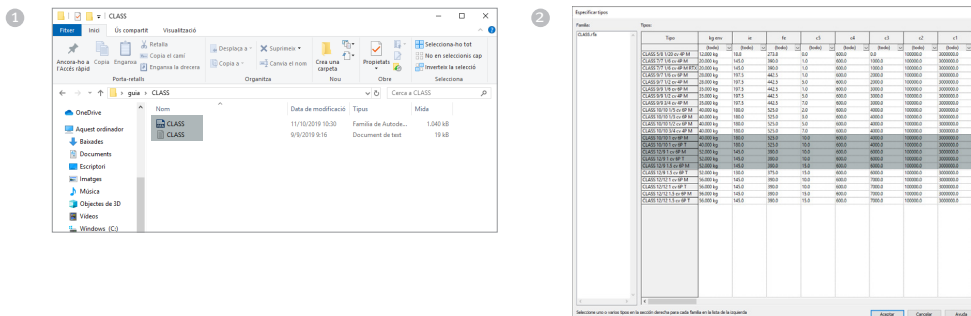

VISIBILIDADES

Zonas de mantenimiento

Las zonas de mantenimiento se gestionan a través del panel de visibilidad de la vista. Se encuentran en "equipos mecánicos" con el nombre de "zonas de mantenimiento".

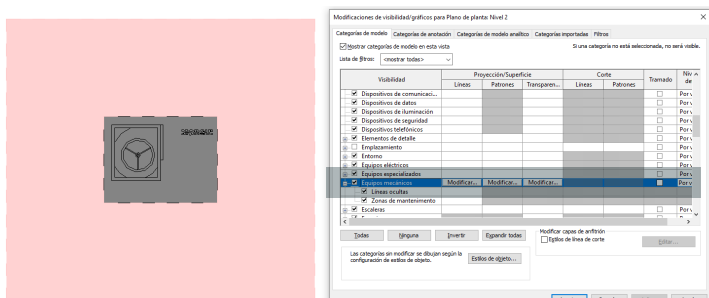

MANUAL DE USO BIM Y VISIBILIDAD EN REVIT

CAJA VENTILACIÓN CLASS

PARÁMETROS

1 EJEMPLO

Posición: Posición de la salida y la entrada de las conexiones de aire.

Volt: Voltaje del modelo (220v – 380v).

Frec: Frecuencia del modelo (50 Hz o 60 Hz).

2 Electricidad: Nos da información del consumo y la configuración de la máquina.

No son editables.

3 Cotas: Hacen referencia al catálogo técnico.

No son editables.

DE TIPO

Altura Amort: Hace referencia a la altura de los amortiguadores.

Nota: No modificar ningún parámetro de la sección "Otros".

Propiedades	
	UNIC 15/7 4 cv
Equipos mecánicos (1)	
Restricciones	
Posición <Modelos genéricos> volt<Equipos eléctricos>	Descarga : Superior Oído Di Voltage : 380 III
Frec<Aparatos eléctricos>	Frecuencia : 50 Hz
Nivel	Nivel 2
Anfitrion	Nivel : Nivel 2
Desfase	0.0
Electricidad	
Voltage	380.00 V
Frecuencia	50.00 Hz
Intensidad Nominal potencia	6.81 A 2982.80 W
Electrico - Cargas	
Panel	
Número de circuito	
Cotas	
A	740.0
B	580.0
B/2	290.0
C	1000.0
G	350.0
H	575.0
I	30.0
J	85.0
K	155.0
KG	112.500 kg
Mecánica	
Clasificación de sistema	Aire viciado, Potencia
Nombre de sistema	
Propiedades de tipo	
Origen : UNIC	Emp...
DNI : 15/7 4 cv	Descri...
Cambiar nombre...	
Detalles de tipo	
Problemas	Valor
Electricidad	
Potencia	2982.80 W
Cotas	
A	740.0
E	600.0
Altura de montaje	160.0
P	400.0
Detalle de Identidad	
Marca client	UNIC
Proveedor	Moraga Quima, S.L.
Imagen en tipo	<No existe>
Comentarios de tipo	
URL	www.moragayma.com
Descripción	Caja de extracción simple ruido 40
Código de montaje	01040000
Costo	Sistema ventilación System
Características de montaje	
Marca de tipo	ZL 15/7 L17
Nombre (Tipo)Corta	Industrial ventilation Equipment
Título (Tipo)Corta	
Equipo de montajes	
<< Datos previos	
Aceptar Cancelar Borrar	