

BIM USER GUIDE & VISIBILITY IN REVIT

CD VENTILATION UNIT


INTRODUCTION

This manual is intended for Morgui users and customers to understand the BIM resource provided.



PROJECT INSERTION


1. Place the .rfa family file and the .txt file in the same folder with the same name.
2. Load from the "Insert" menu and click the "Load Family" icon.
3. Choose the model(s) that best suit the project.
4. To add them to the project, go to the "Installations" menu and click the "Mechanical Equipment" icon.

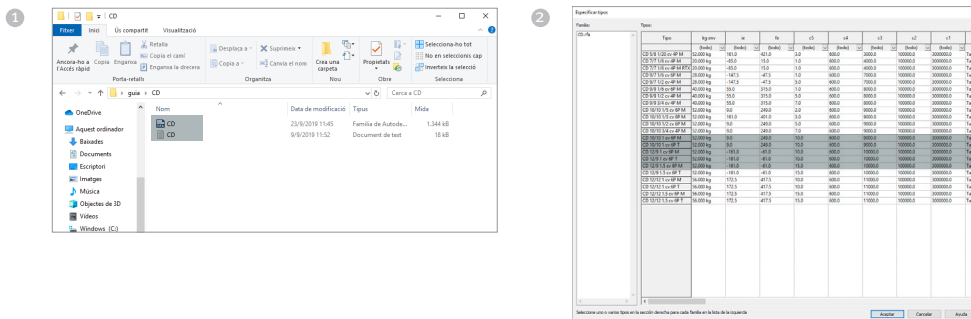

VISIBILITY

Maintenance Zones

Maintenance zones are managed through the view's visibility panel. They are located under "Mechanical Equipment" and are named "Maintenance Zones".

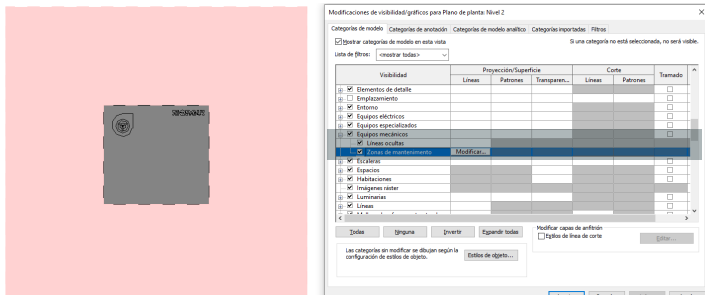

BIM USER GUIDE & VISIBILITY IN REVIT

CD VENTILATION UNIT

PARAMETERS

1 EXAMPLE

Position: Position of the air inlet and outlet connections.

Volt: Model voltage (220V – 380V).

Freq: Model frequency (50 Hz or 60 Hz).

2 Electricity: Provides information on power consumption and machine configuration.

These are not editable.


3 Dimensions: Refer to the technical catalog.

These are not editable.

4 TYPE

Shock Height: Refers to the height of the shock absorbers.

Note: Do not modify any parameters in the “Other” section.

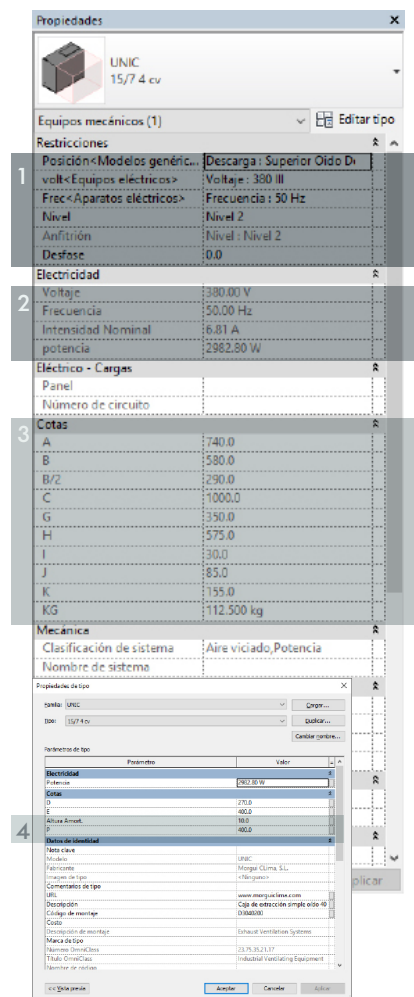

Propiedades

UNIC
15/7 4 cv

Equipos mecánicos (1)

Restricciones

Posición<Modelos genéricos>	Descarga: Superior Oído D
Voltaje<Equipos eléctricos>	Voltaje: 380 III
Frec<Aparatos eléctricos>	Frecuencia: 50 Hz
Nivel	Nivel 2
Anfitrión	Nivel: Nivel 2
Desfase	0.0

Electricidad

Voltaje	380.00 V
Frecuencia	50.00 Hz
Intensidad Nominal	6.81 A
Potencia	2382.80 W

Eléctrico - Cargas

Panel	
Número de circuito	

Cotas

A	740.0
B	580.0
B/2	290.0
C	1000.0
G	350.0
H	575.0
I	30.0
J	85.0
K	135.0
KG	112.500 kg

Mecánica

Clasificación de sistema: Aire viciado, Potencia

Nombre de sistema

Propiedades de tipo

Parámetro	Valor
Electricidad	
Eléctrico	2382.80 W
Cotas	
A	740.0
B	580.0
B/2	290.0
C	1000.0
G	350.0
H	575.0
I	30.0
J	85.0
K	135.0
KG	112.500 kg
Nombre de Identidad	
Marca	UNIC
Modelo	Morgui Clima, S.L.
Fabricante	Morgui Clima, S.L.
Proyecto de tipo	Unidad
Comentarios de tipo	
URL	www.morgui-clima.com
Descripción	Caja de extracción simple oído H
Código de montaje	0000000
Código	
Descripción de montaje	Exhaust Ventilation System
Marca de tipo	
Nombre de sistema	23.75.35.1.137
Tráfico Circulación	Industrial Ventilation Equipment
Nombre de modelo	

Propiedades de tipo

UNIC

15/7 4 cv

Equipos mecánicos (1)

Restricciones

Posición<Modelos genéricos>	Descarga: Superior Oído D
Voltaje<Equipos eléctricos>	Voltaje: 380 III
Frec<Aparatos eléctricos>	Frecuencia: 50 Hz
Nivel	Nivel 2
Anfitrión	Nivel: Nivel 2
Desfase	0.0

Electricidad

Voltaje	380.00 V
Frecuencia	50.00 Hz
Intensidad Nominal	6.81 A
Potencia	2382.80 W

Eléctrico - Cargas

Panel	
Número de circuito	

Cotas

A	740.0
B	580.0
B/2	290.0
C	1000.0
G	350.0
H	575.0
I	30.0
J	85.0
K	135.0
KG	112.500 kg

Mecánica

Clasificación de sistema: Aire viciado, Potencia

Nombre de sistema

Propiedades de tipo

Parámetro	Valor
Electricidad	
Eléctrico	2382.80 W
Cotas	
A	740.0
B	580.0
B/2	290.0
C	1000.0
G	350.0
H	575.0
I	30.0
J	85.0
K	135.0
KG	112.500 kg
Nombre de Identidad	
Marca	UNIC
Modelo	Morgui Clima, S.L.
Fabricante	Morgui Clima, S.L.
Proyecto de tipo	Unidad
Comentarios de tipo	
URL	www.morgui-clima.com
Descripción	Caja de extracción simple oído H
Código de montaje	0000000
Código	
Descripción de montaje	Exhaust Ventilation System
Marca de tipo	
Nombre de sistema	23.75.35.1.137
Tráfico Circulación	Industrial Ventilation Equipment
Nombre de modelo	