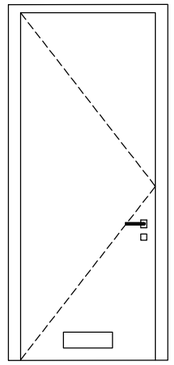
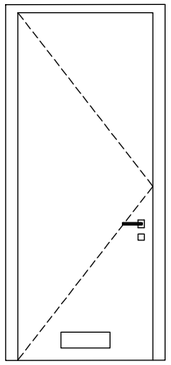

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

| symbol | | DZ1 | DZ2 | DZ3 |
|---|---|---|---|---|
| schemat | |  110 x 280 |  110 x 280 |  100 x 200 |
| wymiary otworu w murze | s | 130 | 130 | 110 |
| | h | 290 | 290 | 208 |
| odporność ogniowa | | - | EI30 | EI30 |
| materiał | ościeżnica | stal lakierowana | stal lakierowana | stal lakierowana |
| | skrzydło | skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,75mm. Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). | skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,75mm. Wypełnione płytą G-K i wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z grubą przylgą (3-stronna). | Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). |
| kolor | | grafitowy | grafitowy | grafitowy |
| ilość [szt.] | | 1 lewe | 2 lewe | 1 lewe |
| lokalizacja (nr pom) | | 0-03 | 0-04, 0-05 | 0-06 |
| klasa antywłamaniowa | | - | - | - |
| kontrola dostępu | | - | - | - |
| współczynnik przenikania ciepła Umax | | drzwi zewnetrzne - wartość współczynnika przenikania ciepła drzwi Umax= 1,3 W/(m2·K) | drzwi zewnetrzne - wartość współczynnika przenikania ciepła drzwi Umax= 1,3 W/(m2·K) | drzwi zewnetrzne - wartość współczynnika przenikania ciepła drzwi Umax= 1,3 W/(m2·K) |
| UWAGI | | 1. Drzwi z samozamykaczem szynowym nawierzchniowym.<br>2. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną. | 1. Drzwi z samozamykaczem szynowym nawierzchniowym.<br>2. Drzwi wyposażone w kratkę pęczniejącą ppoż. | 1. Drzwi z samozamykaczem szynowym nawierzchniowym.<br>2. Drzwi wyposażone w kratkę pęczniejącą ppoż. |

UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i dostosować przed zamówieniem na etapie wykonywania robót, ze szczególną na drzwi w części istniejącej.

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku


Główny Projektant
dwa domagało wnuk architekci
domagało wnuk architekci
al. 1-go Maja 87 lok. 315 | 90-755 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl


Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A.

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H
90-349 Łódź, działka nr ewid. 80/40 obręb W-25 m. Łódź

| | | |
|---|---|---|
| Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Domagało - Wnuk | Nr upr.: 03/LOOKK/2011 | Podpis: |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Wnuk | Nr upr.: 1/R-172/LOOIA/10 | Podpis: |
| Współpraca: mgr inż. arch. Maria Raszkiewicz | | |
| Współpraca: mgr inż. arch. Monika Sus | | |
| Branża: ARCHITEKTURA | Data: 13.06.2024 | |
| Stadium: PROJEKT TECHNICZNY | Format: . | Skala: 1:50 |

Rysunek
ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

| Nr Projektu | Nr Rysunku | Rewizja |
|---|---|---|
| 2403 | PT-601 | |

Plik