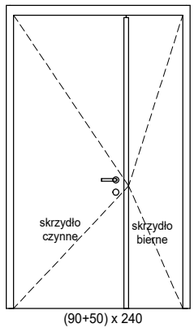




ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

symbol		D1		D2		D3		D4		D5	
schemat		 (90+50) x 240		 90 x 200		 (90+90) x 200		 90 x 200		 90 x 200	
wymiary otworu w murze	s	166		100		190		100		200	
	h	245		207		207		209- nadproże istniejące		207	
odporność ogniowa		-		-		-		EI60		-	
ościeżnica		ościeżnica blokowa z opaskami maskującymi		ościeżnica stalowa obejmująca		ościeżnica aluminiowa do drzwi ukrytych, bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)		ościeżnica stalowa obejmująca		ościeżnica aluminiowa do drzwi ukrytych, bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	
skrzydło	wypełnienie	W2		W1		W1		W3		W1	
	wykończenie	okleina HPL		okleina HPL		skrzydło gruntowane do wykończenia od strony pom. G.1-10 - w kolorze granatowym, od strony pom. G.1-06- w kolorze białym		okleina HPL		skrzydło gruntowane do wykończenia w kolorze białym	
	kolor	czarny		czarny				biały			
rodzaj skrzydła		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ilość [szt.]		1		-	1	-	1	1	-	1	-
razem		1		1		1		1		1	
lokalizacja		G.1-10		G.1-05		G.1-06		G.1-08		G.1-06	
kontrola dostępu		-		-		-		tak, obustronna		tak, obustronna	
klasa antywłamaniowa		-		-		-		-		-	
izolacyjność akustyczna		RA1R ≥ 35dB		-		-		RA1R ≥ 30dB		-	
samozamykacz		tak, na obu skrzydłach, wyposażenie w RKZ		tak		tak, na obu skrzydłach, wyposażenie w RKZ		tak		tak	
typ zamka		Z1		Z1		Z1		Z3		Z2	
UWAGI				- od dołu panel ze stali nierdzewnej, po obu stronach skrzydła o wysokości min. 20 cm, - drzwi wyposażone w odbojniki ścienne				- wymiary drzwi dostosować do istniejącego otworu, zachowując wymiar w świetle przejścia min. 90 x 200			

UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i dostosować przed zamówieniem na etapie wykonywania robót.
2. Wszystkie drzwi opisane jako czarne wykonać w kolorze zbliżonym do RAL9004
3. Wszystkie drzwi opisane jako białe wykonać w kolorze zbliżonym do RAL 9010.
4. Wykończenie drzwi D3 od strony pom. G.1-10 jednolite z wykończeniem ściany- kolor granatowy zbliżony do NCS S 7020-R80B
5. Dla drzwi dla których nie sprecyzowano uchwytu, zastosować klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
6. W projekcie, we wskazanych drzwiach, przewidziano użycie samozamykaczy z szyną ślizgową, ukrytych w skrzydle, we wskazanych drzwiach ukrytych w skrzydle drzwiowym, z regulatorem kolejności zamykania- w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, przewidzieć odpowiednie wzmocnienie skrzydeł i ościeżnicy pod ich montaż
7. RKZ- regulator kolejności zamykania skrzydeł we wskazanych drzwiach: 1 - skrzydło bierne, 2 - skrzydło czynne
8. Wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki ścienne.

UWAGI - OŚCIEŻNICE
1. Przewidzieć dostosowanie rozmiaru ościeżnicy do grubości ściany w której znajdują się dane drzwi.

WYPEŁNIENIE SKRZYDEŁ:
W1 - wypełniene skrzydła z płyty wiórowej otworowej
W2- wypełnienie skrzydła pełne, akustyczne, dostosowane do odpowiedniej izolacji akustycznej skrzydła
W3- systemowe skrzydło ppoż, wypełniene dostosowane do odpowiedniej izolacyjności ppoż skrzydła

TYP ZAMKA:
Z1- zamek systemowy dostosowany pod wkładkę
Z2 - zamek wyposażony w elektrozaczep rewersyjny montowany na zamku głównym, z okuciem typu klamko-gałka, okucia ze stali nierdzewnej
Z3- zamek wyposażony w elektrozaczep rewersyjny montowany na zamku górnym dodatkowym, z okuciem typu klamko-klamka, okucia ze stali nierdzewnej

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant
dwa domagało wnuk architekci
domagało wnuk architekci
ul. Jarosławska 16 | 93-524 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl

Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Aranżacja, w tym zmiana sposobu użytkowania i przebudowa I. piętra budynku G Biura Zarządu ŁSSE S.A. na salę konferencyjną

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź, działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m. Łódź

Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Domagało - Wnuk	Nr upr. 03/LOOKK/2011	Podpis
Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Wnuk	Nr upr. 1/R-172/LOOIA/10	Podpis

Współpraca
mgr inż. arch. Monika Sus

Branża ARCHITEKTURA	Data .10.2025	
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Format .	Skala 1:50

Rysunek
Zestawienie stolarki wewnętrznej

Nr Projektu	Nr Rysunku	Rewizja
2507	PW-601	

Plik