

LINIE DETEKCYJNE

piętro bud. G

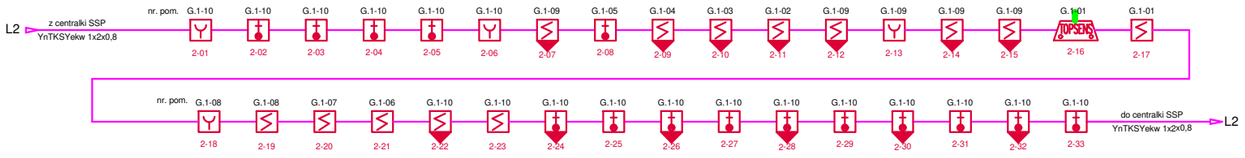



LINIE WYKONAWCZE

parter bud. G

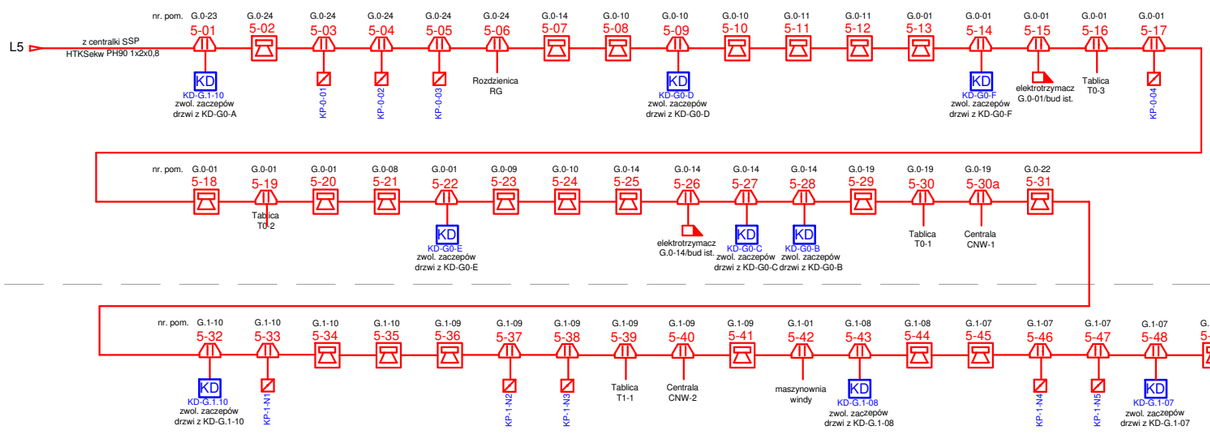

piętro bud. G

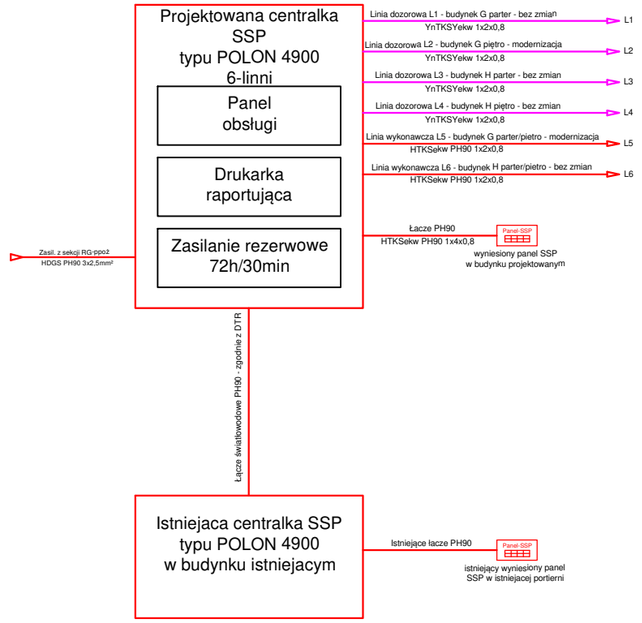

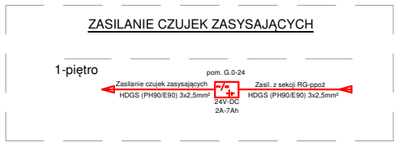

UWAGI:

1. Instalacja SSP - istniejaca - do modernizacji w zakresie pietra budynku G - zgodnie z projektem aranzacji wnętrz.
2. Centralka SSP- istniejaca, Polon 4900 adresowalna - lokalizacja w pomieszczeniu technicznym G.0-23 - połączona łączem z centralką w budynku istniejącym obsługiwana przez panele wyniesione w budynku projektowanym i istniejacym.
3. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia oraz sposób wykonania instalacji muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP.
4. Instalacje prowadzić zgodnie z przepisami ppoż. i DTR centralki.
5. Ręczne ostrzegacze pożarowe montować na wysokości 1,3m.
6. Centralkę zaprogramować zgodnie z wytycznymi branżowymi.
7. Czujki dymu z izolatorami zwarć- montować w odległości min 0,5 m od ścian i opraw oświetleniowych, podciągów i wentylacji.

LEGENDA

- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Czujka optyczna dymu z gniazdem
- wskaźnik zadziałania czujki
- Czujka temperaturowa dymu z gniazdem
- Czujka zasysajaca dymu
- Moduł kontrolno sterujący
- Siłownik klapy ppoż - dobór w proj branży wentylacji.
- Sygnalizator optyczno-akustyczny
- Linie dozorowe YnTKSYekw 1x2x0,8
- Linie wykonawcze HTKSekw PH90 1x2x0,8

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant

dwa domagało wnuk architekci
domagało wnuk architekci
ul. Jarosławska 16 | 93-524 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl

Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Aranżacja, w tym zmiana sposobu użytkowania i przebudowa I. piętra budynku G Biura Zarządu ŁSSE S.A. na salę konferencyjną

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź, działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m. Łódź

Projektant
mgr inż.
WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/WŁ
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Sprawdzajacy
inż.
EDWARD PAŁKA upr.bud. GP.II-460-35/76
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Branża ELEKTRYCZNA
Data 16-10-2025
rew.01 02-12-2025
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Format .
Skala -

Rysunek
SCHEMAT BLOKOWY SSP

Nr Projektu	Nr Rysunku	Rewizja
2507	PW.ET.SB.SSP	01

Plik