
piętro
bud. G

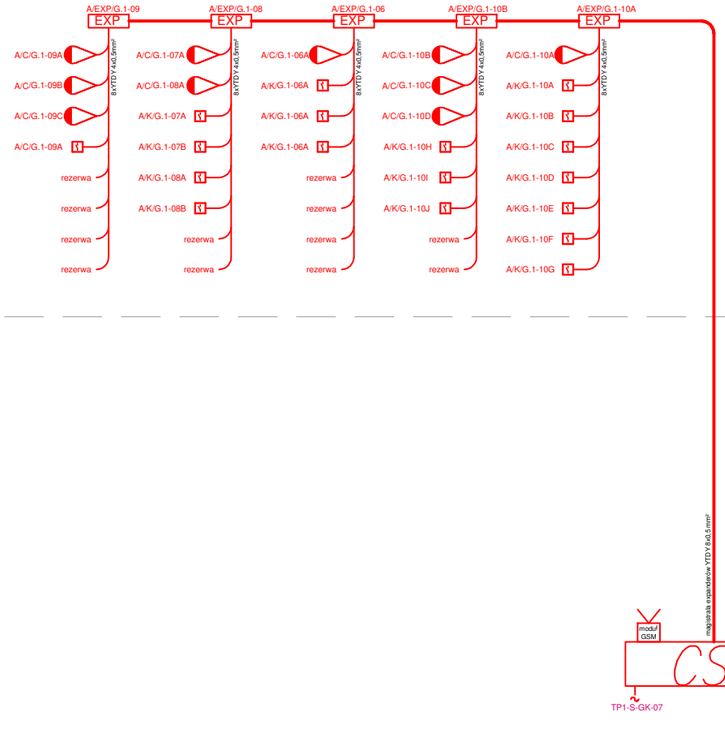

parter
bud. G

- czujka PIR SSWiN
- czujnik magnet. otwarcia - kontaktron
- manipulator SSWiN
- Centrala SSWiN
- Expanedr SSWiN - 8 wejściowy

UWAGI DO INSTALACJI ALARMOWEJ:

1. System SSWiN - istniejacy, do modernizacji w zakresie piętra budynku G.
2. Instalacje alarmowe wykonać zgodnie z DTR systemów.
3. Centrala alarmowa wyposażona w moduł komunikacyjny LAN do systemów BMS.

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant

dwa domagało wnuk architekci
domagało wnuk architekci
ul. Jarosławska 16 | 93-524 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl

Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Aranżacja, w tym zmiana sposobu użytkowania i przebudowa I. piętra budynku G Biura Zarządu ŁSSE S.A. na salę konferencyjną

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź, działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m. Łódź

Projektant
mgr inż.
WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/WŁ
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Sprawdzajacy
inż.
EDWARD PAŁKA upr.bud. GP.II-460-35/76
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Branża ELEKTRYCZNA
Data 16-10-2025 rew.01 02-12-2025
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Format .
Skala -

Rysunek
SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SSWIN

Nr Projektu	Nr Rysunku	Rewizja
2507	PW.ET.SB.SSWIN	01

Plik