



Direktoratet for
samfunnssikkerhet
og beredskap




Informasjon fra DSB
Arctic Entrepreneur 2025

Per O. Isdahl

23.01..2025


Myndighetsutøvelse

- Deltagelse i bransjeforum og konferanser
- Internasjonalt arbeid (EU/FN, Norden)
- Utarbeider faktaark, rapporter og andre publikasjoner
- Veiledning



Eksplosivtall – DSB 2024

Førsteleddsomsetning i tonn

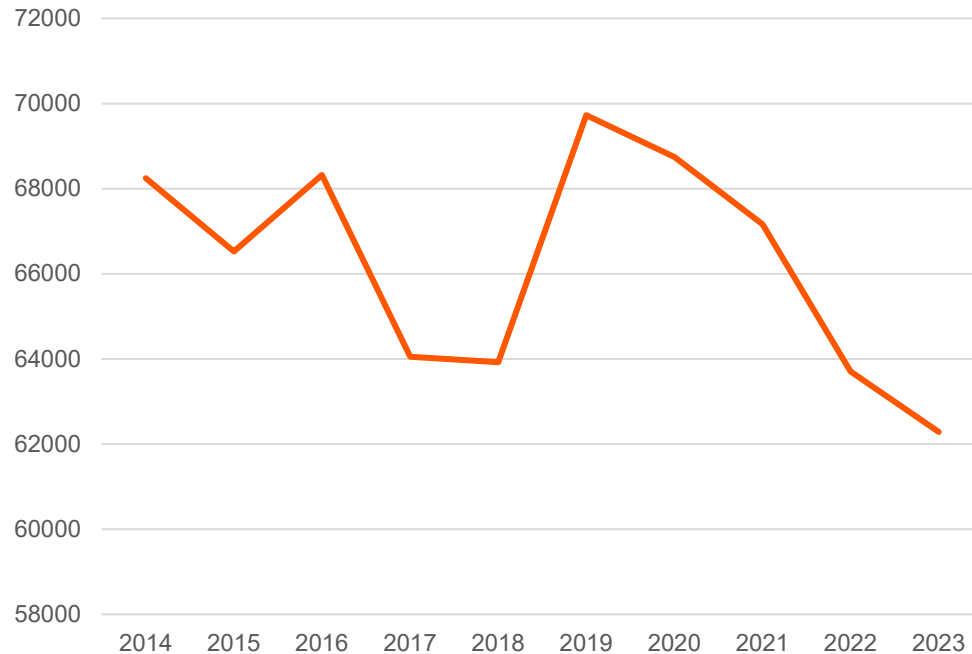

Saksbehandling



Journalposter: 1000+

Sertifikater: 407

Tillatelser: 414

Tilsyn: 14

Tilsynsplaner 2025

- Storulykkesilsyn (Mengder over 10t NEI)
- Konserntilsyn (Med flere anlegg – verifikasjoner)
- Brukstilsyn – Veiprojekt
- Brannvesenets eksplosivaksjon 2025
- Oppbevaringstilsyn – mindre lager
- Tilsyn i forbindelse med uhell og/eller bruk

Funn under tilsyn 2024

- I all hovedsak god kvalitet på eksplosivlager
 - Mangler på ytre perimeter
 - Samlagring
 - Endringer i omgivelsene er ikke fulgt opp
 - Skadede eksplosiver blir liggende på lager
- utfordringer på kontroll med påseplikt og bruk av UE






Uhellstatistik 2024

23.01.2025


Skadde og omkomne 2000-2024

Skadde og omkomne i forbindelse med sprengstoffhåndtering
2000 - 2024

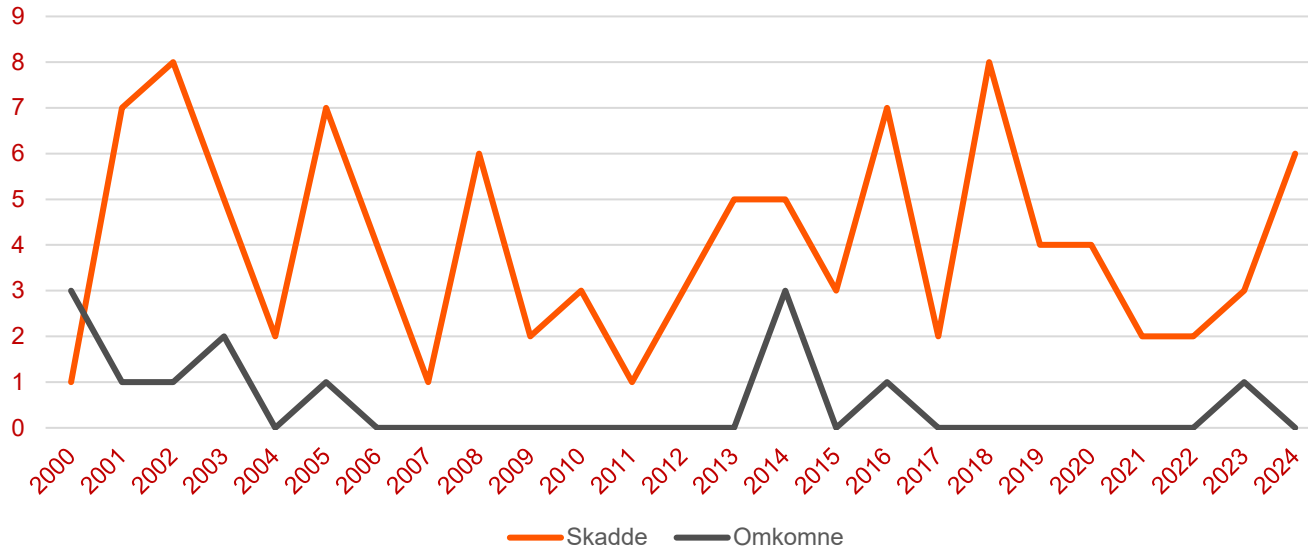


Melding om hendelser 2003-2024


Melding om hendelse under håndtering av eksplosiver

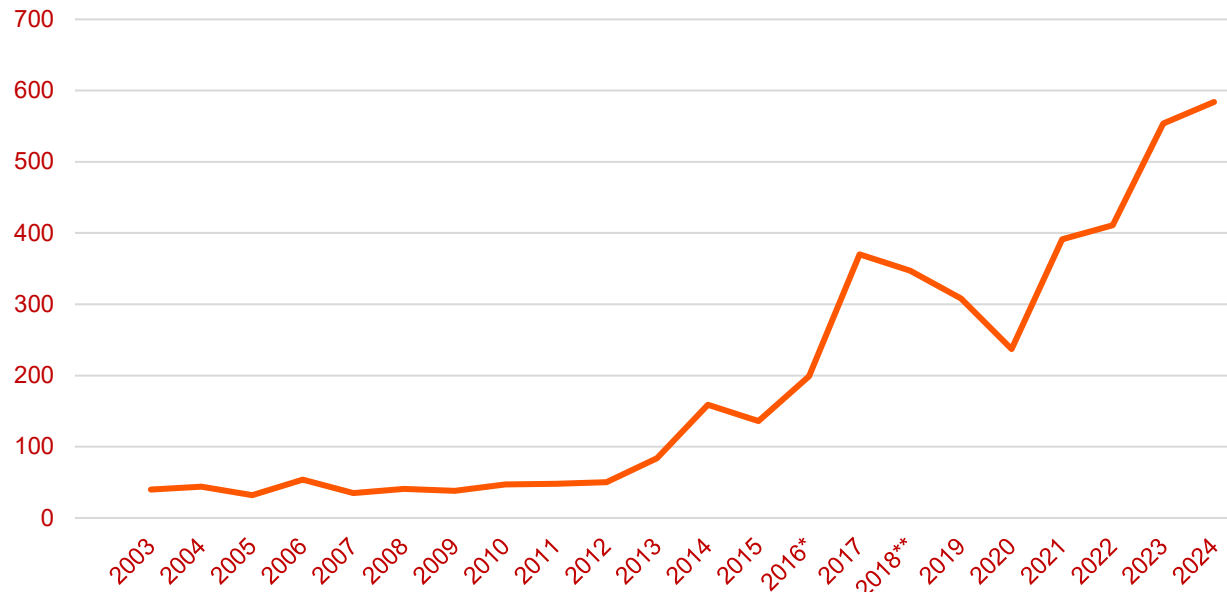

Meldinger siste 3 år

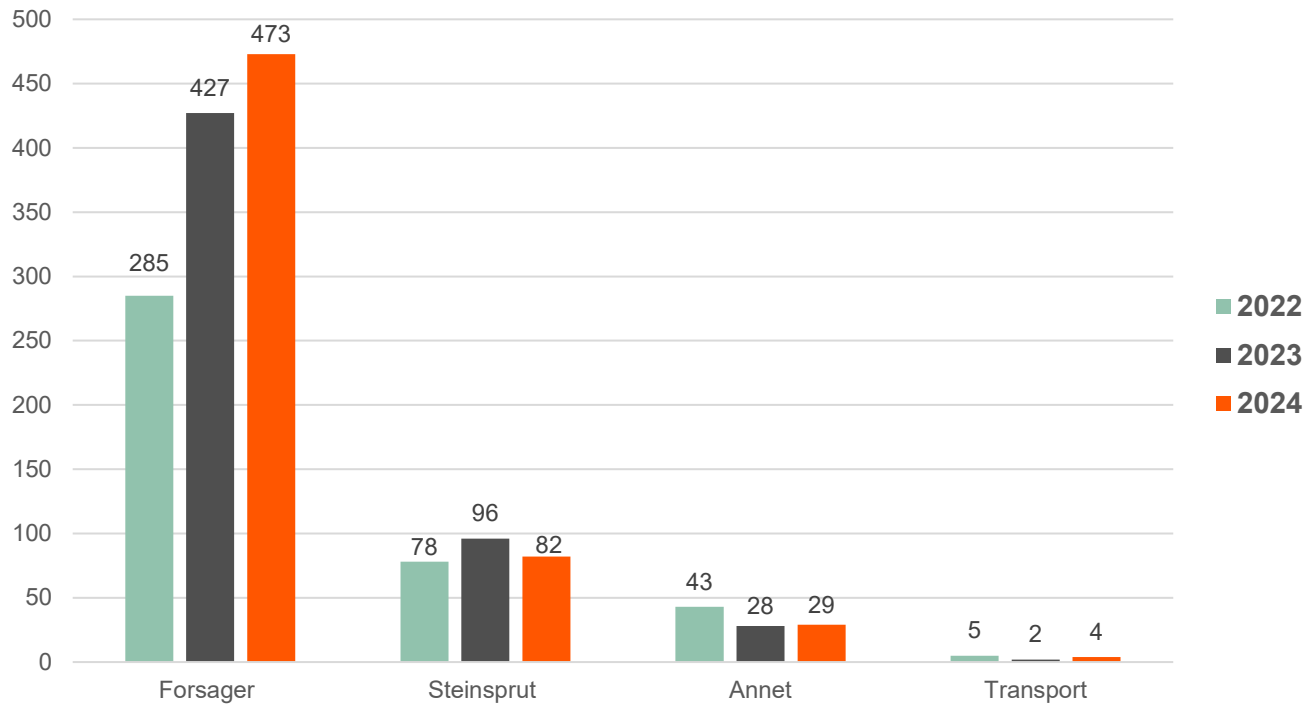


Meldinger 2023 - detalj

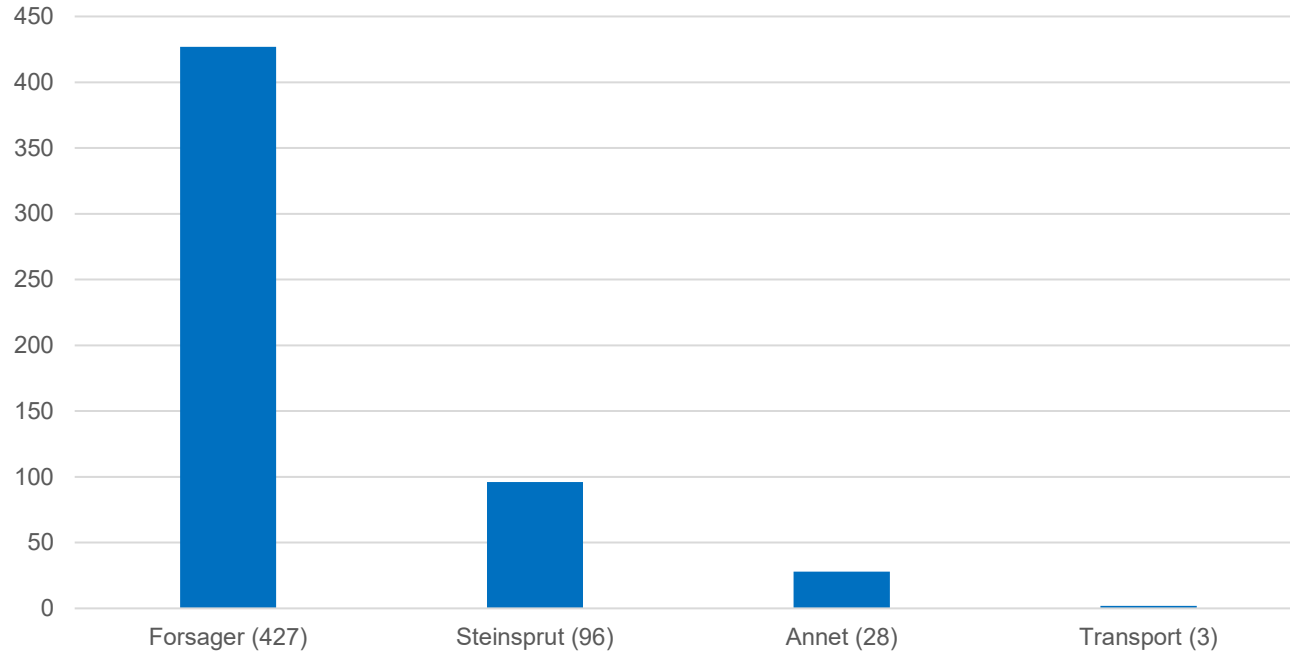

Meldinger 2024 - detalj

Uhell 2024

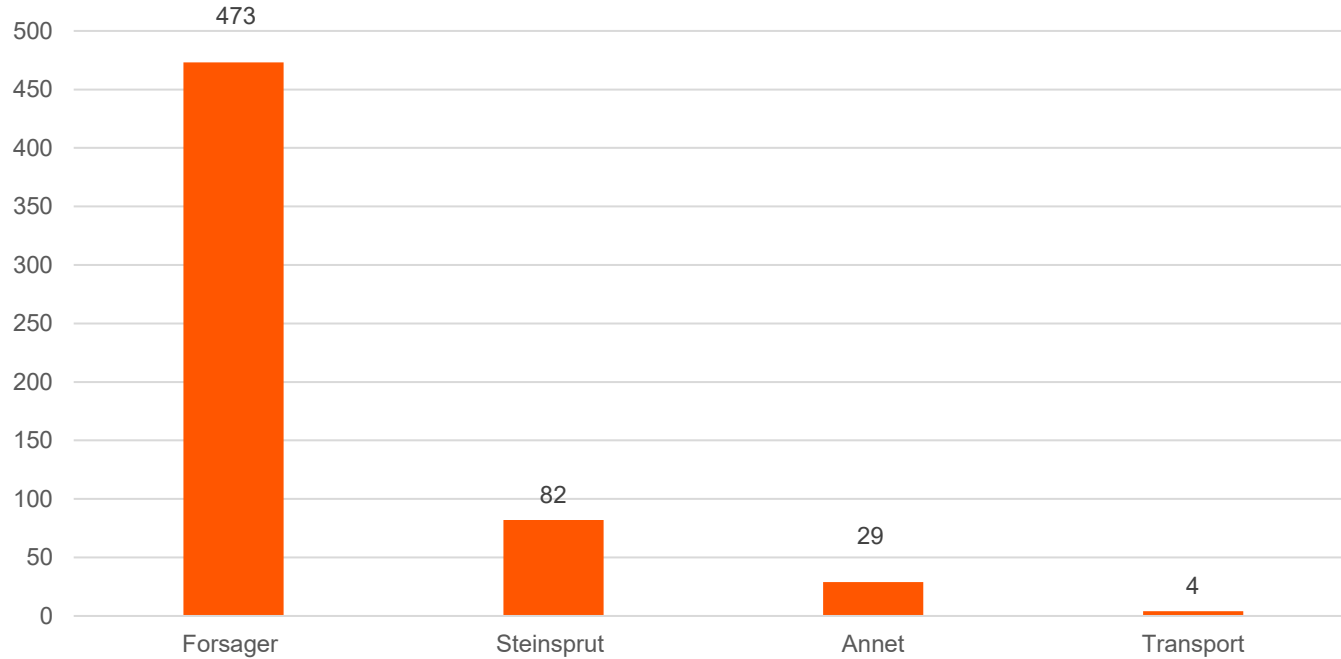

Oppfølging av uhell og bekymringsmeldinger



- DSB har fulgt opp 10 hendelser og bekymringsmeldinger skriftlig
- DSB har varslet stans i fire av disse og gjennomført ett tilsyn.

Sprengningsarbeider som medfører en betydelig risiko for omgivelsene


Sprengningsarbeider hvor omgivelsene har blitt utsatt for skade

Sprengningarbeider hvor omgivelsene blir utsatt for betydelig risiko



Hvorfor reagerte DSB

- Ikke planlagt med stans av trafikk
- Ikke innhentet tillatelse fra veimyndigheter
- Fragmentert sprengningsplan
- Uklare vurderinger i sprengningsplanen

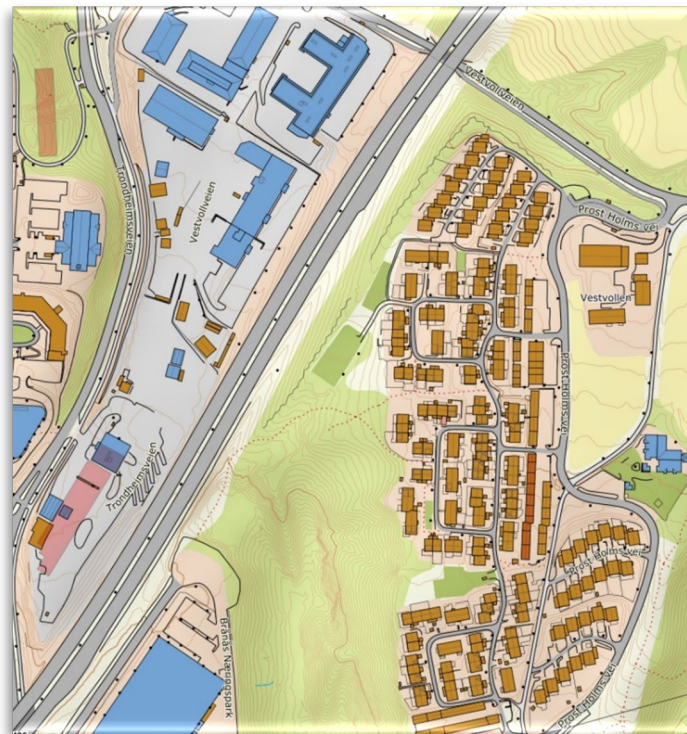



Tilsynsplaner 2025

Øystein Topstad

25.01.2024